




**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Pucku**

SE.HK/4710/36/AL/18

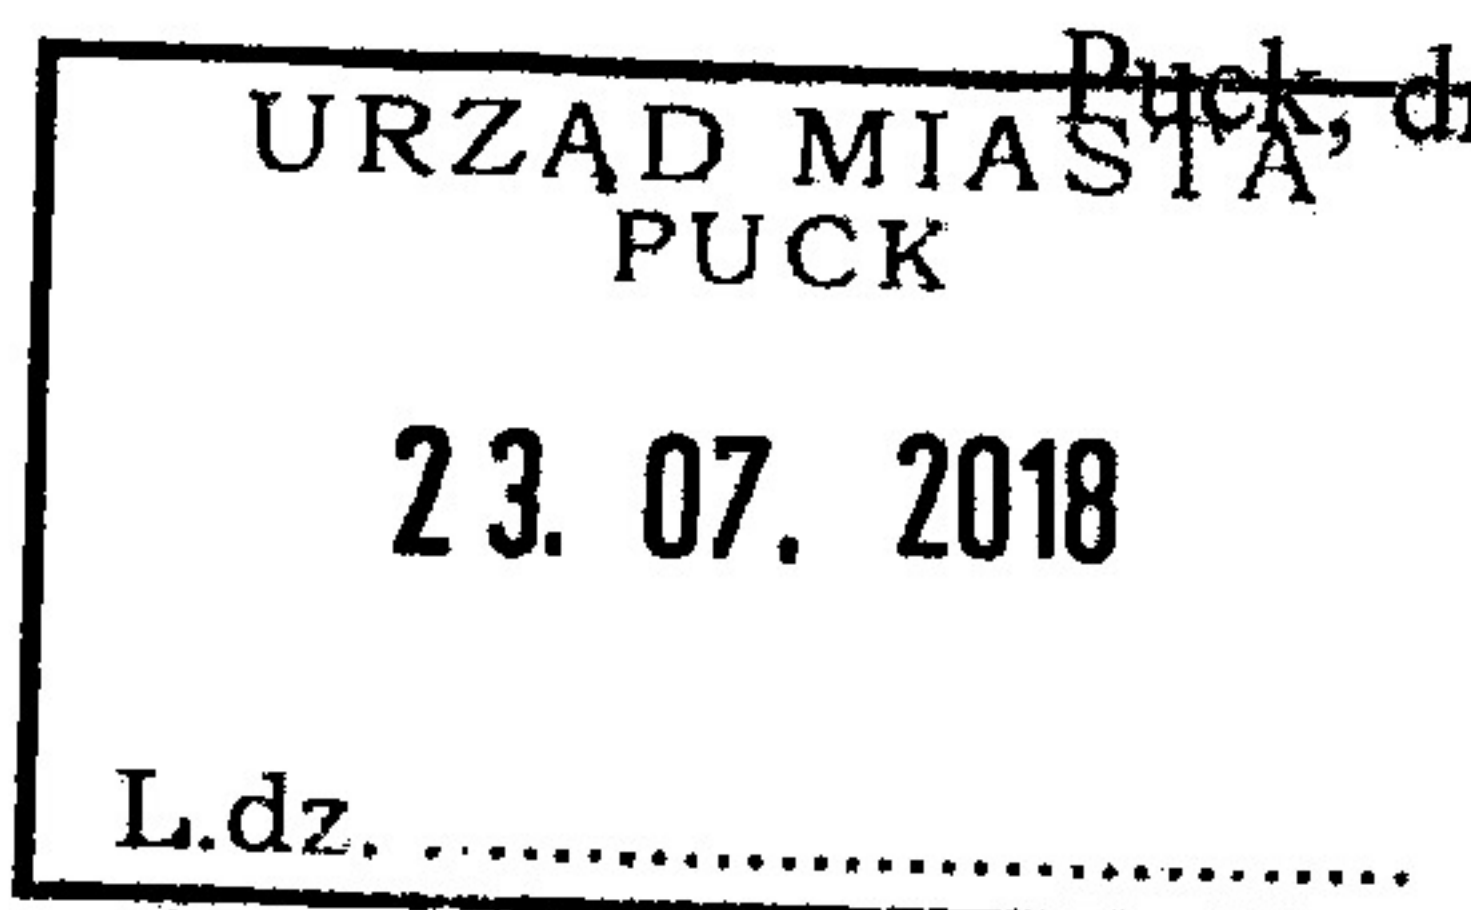

Puck, dnia 20.07.2018 r.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz. 1261 ze zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Puck za pierwsze półrocze 2018 roku, stwierdzając w trybie § 21 ust. 1 pkt 1:

**przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku przeprowadza m.in.:

- kontrole ujęć oraz stacji uzdatniania wody-
- badania wody w stałych, uzgodnionych punktach monitoringowych
- ustalenia z Burmistrzem Miasta Puck oraz firmą odpowiedzialną za jakość wody Pucką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. dotyczące harmonogramu badań.

Badania *monitoringu kontrolnego* obejmowały następujące parametry: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach, amoniak, Escherichia coli i bakterie grupy coli, zaś badania prowadzone w ramach *monitoringu przeglądowego* poszerzone są o azotyny, azotany, mangan, żelazo, antymon, arsen, benzo(a)piren, bor, chrom, fluorki, kadm, nikiel, ołów, rtęć, selen,  $\Sigma$  Trichloroeten i tetrachloroeten,  $\Sigma$  WWA, chlorki, glin, siarczany, sól, utlenialność, wapń, cyjanki, benzen, 1,2-dichloroetan, chlorek winylu, enterokoki oraz ogólną liczbę drobnoustrojów w  $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72 h inkubacji.

W pierwszym półroczu 2018 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przeprowadził 3 badania (tj. 22 oznaczenia) oraz wykonał na zlecenie Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 8 badań (tj. 118 oznaczeń).

Analizując sprawozdania z badań wody uzdatnionej do dnia 30 czerwca 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdził, że woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia spełnia wymagania zawarte w załącznikach 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie stan sanitarno-techniczny ujęć i stacji uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń. W związku z powyższym należało orzec jak na wstępie.

Ocenę niniejszą przekazuje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Pucku  
Bożena Śliwicka

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Puck, 84-100 Puck ul. I Maja 13
2. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. o.o. 84-100 Puck ul. Zamkowa 6
3. a/a